



# Sorkis- Layout Desgin

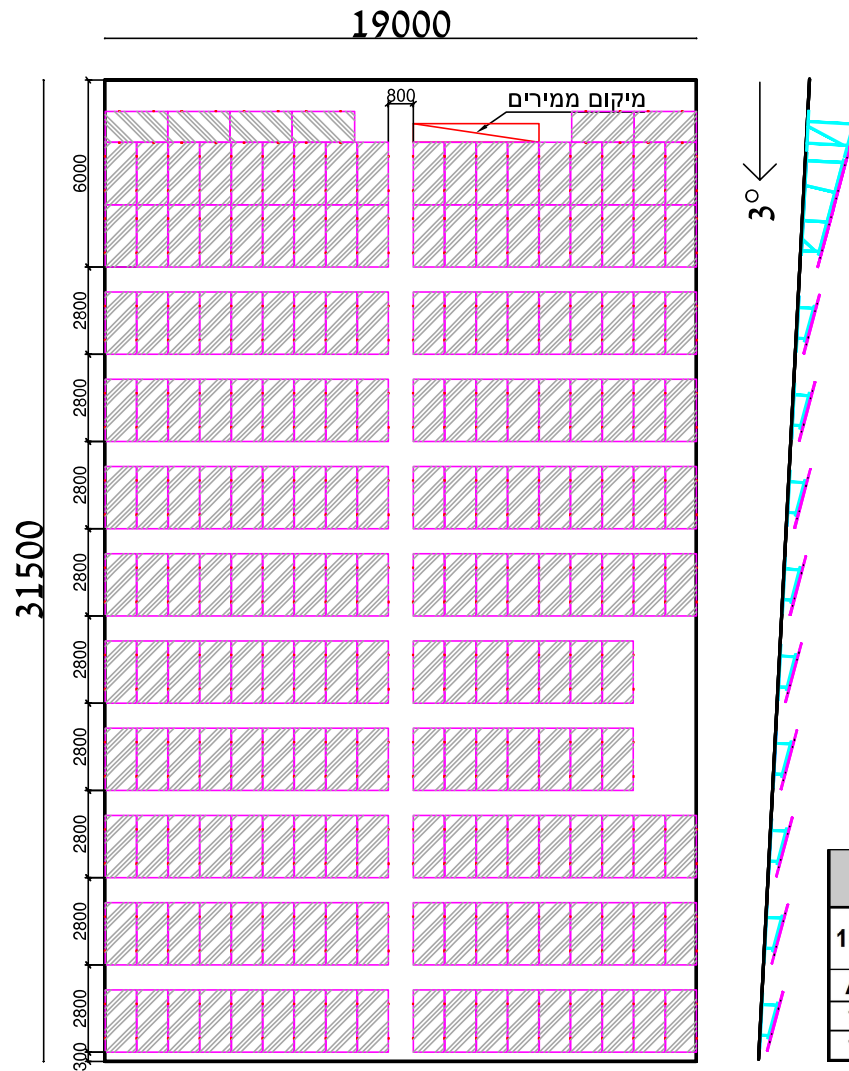

יש לבצע כל עבודה לפי הנחיות ממונה הבטיחות

מיקום לוחות חשמל יוכל להשתנות בהתאם לתוואי חיבור ללוח מוזן

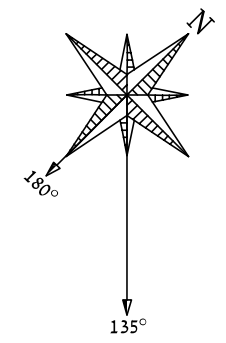


בהס סורקיס כפר סבא - חלוקה לסטרינגים/ממירים					
131.67%	AC/DC Ratio	60	הספק כללי AC(KW)	395	הספק פאנל בודד(W)
		79	הספק כללי DC(KW)	200	מ"ס פאנלים כללי
AC/DC	AC	הספק DC	מ"ס סטרינג	סוג ממיר (kW)	ממיר
131.67%	60	79	20	SMA-60	1
131.67%	60	79			מפנה
					אסכורית
					סה"כ כמות פנלים:

פרטים	פרטי ממירים		כמות	פרטים	פרטי פנלים	גרסה	השנינו	תאריך	שם תכנית	תאור	תכנית הצבת פאנלים	
	נתונים	נתונים									מיקום ההתקנה	שם החלקה
יצרן	SMA	1	יצרן	JA SOLAR	P1				Sorkis-E-D-001	מיקום ההתקנה	כפר סבא	
יזום א	SMA-60	1	זוג	395w	P2					תחמימה	סורקיס	
יזום ב			כמות	198	P3				17/10/2019	גודל דף	1	
יזום ג			חטייה	15 deg	P4					גרסה	1	
יזום ד			אזימוט	135 deg	P5					גודל דף	A3	
הספק כולל	60 kW		הספק כולל	79 kWp						תאור	P0	



# Sorkis- Layout Design


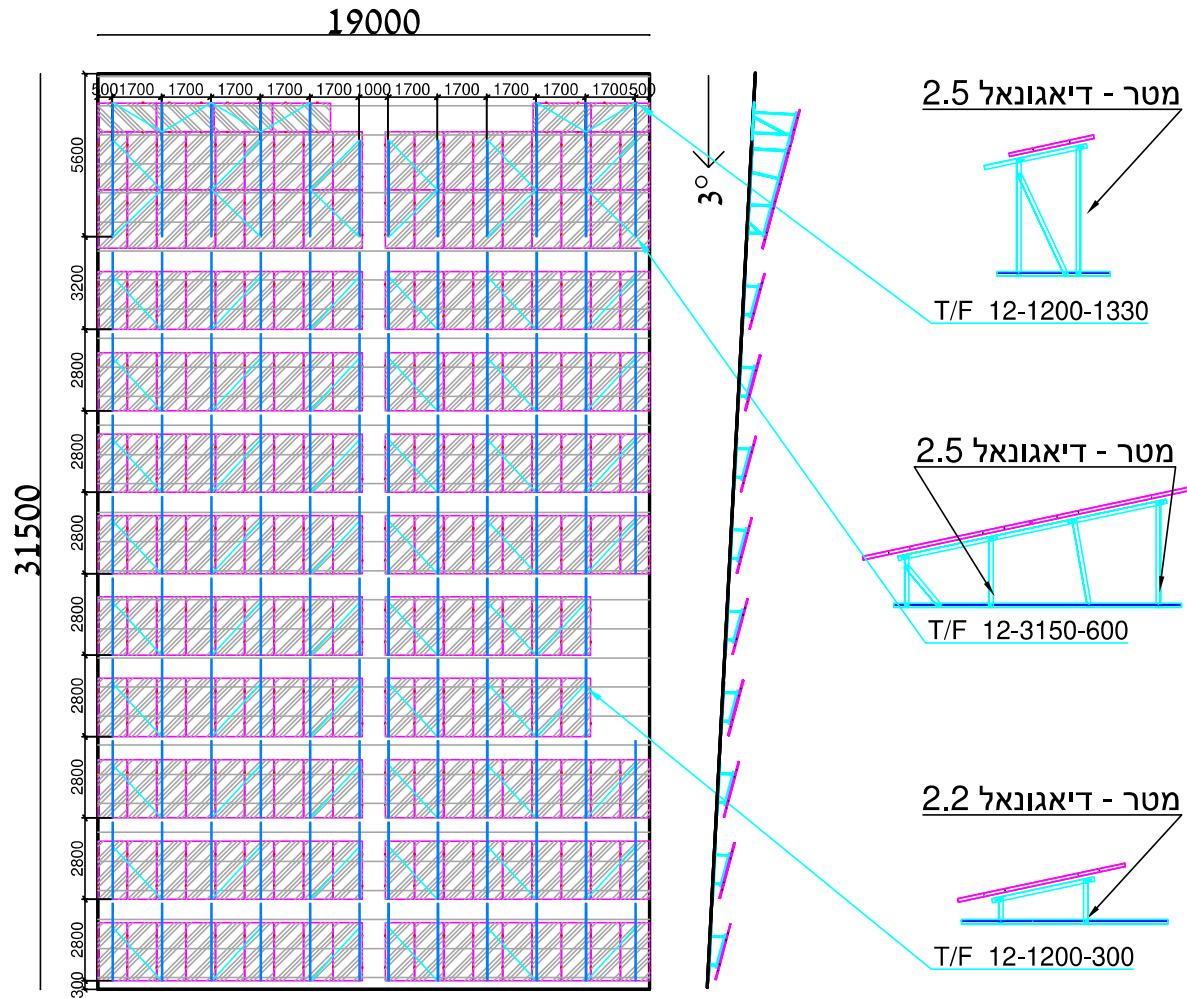


### רשימת פריטים וכמויות


כמות	תאור	הפריט
106	מעלות 12 קדמית 300	רגל בודדת
12	מעלות 12 קדמית 600	רגל כפולה
8	מעלות 12 קדמית 1330	רגל בודדת
18	אורך 2.5	דיאגונאל
55	אורך 2.2	דיאגונאל

	<b>תכנית קונסטרוקציה</b>		תאור:	שם תכנית:	תאריך:	השינוי:	גרסה:	פרטי ממירים					
	מקום ההתקנה: כפר סבא		שם הקיחה: סורקיס	Sorkis-E-D-002				P1	פרטי פנלים נתונים	פרטים	כמות	נתונים	פרטים
	דף: 1 מתוך 1		תחזימה:	17/10/2019	תאריך:			P2	JA SOLAR	יצור:	1	SMA	יצור
	גרסה:				תכנן:	אריק בר		P3	395w	זגם:	1	SMA-60	יזגם א
	גודל דף:				אישר:			P4	198	כמות:			יזגם ב
P0		A3					P5	15 deg	חטייה:			יזגם ג	
								135 deg	אזימוט:			יזגם ד	
								79 kWp	הספק כולל:		60 kW	הספק כולל	

# Sorkis- Layout Desgin

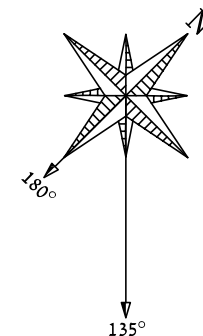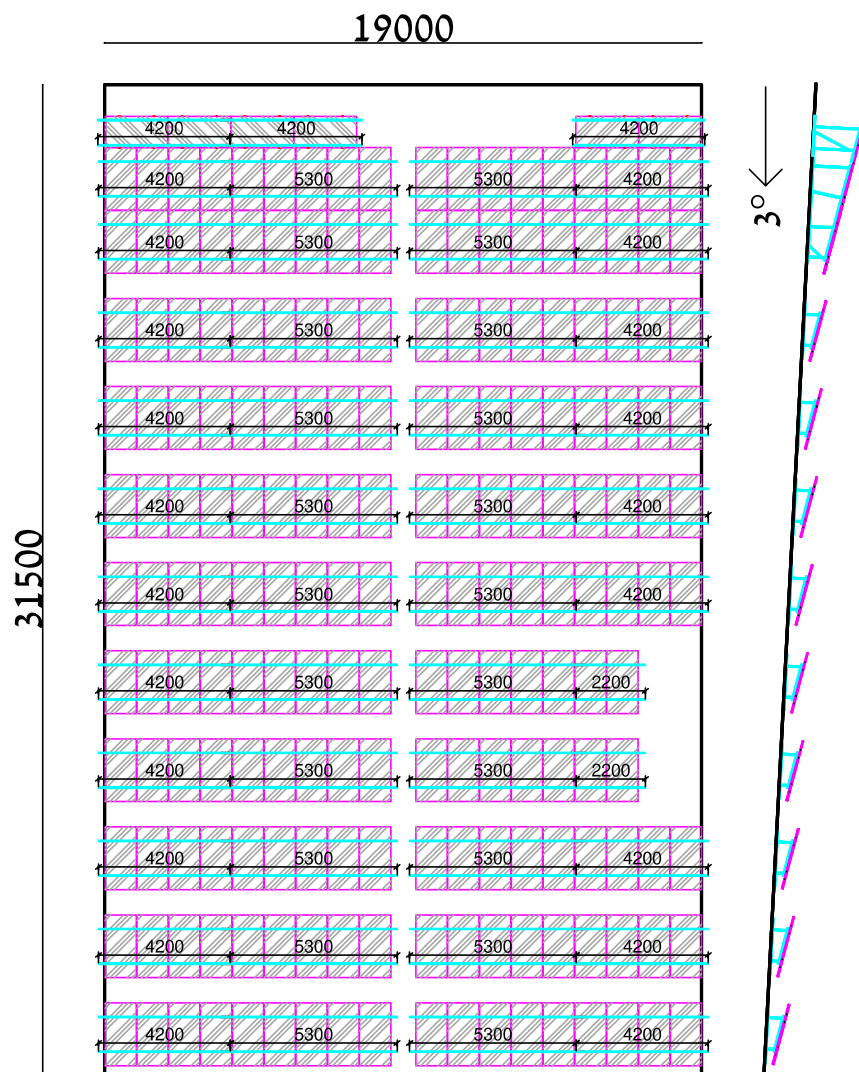

פרט חיבור קושרות



## רשימת פריטים וכמויות

כמות	תאור	הפריט
47	אורך 5.3	קושרת 40*40
46	אורך 4.2	קושרת 40*40
4	אורך 2.2	קושרת 40*40
52	אורך 0.3	מופה


תאור	שם תכנית	תאריך	השינוי	גרסה	פרטי פנלים		פרטי ממנרים		פרטים
					נתונים	פרטים	כמות	נתונים	
שם: Sorkis-E-D-003	תכנית קושרות	17/10/2019		P1	JA SOLAR	1	SMA	פריטים	יצרן
תאריך: 17/10/2019	שם: סורקיס	תכנן: אריק בר		P2	395w	1	SMA-60	זוגים	יזום א
תאריך: 17/10/2019	שם: סורקיס	תאריך: 17/10/2019		P3	198			כמות	יזום ב
תאריך: 17/10/2019	שם: סורקיס	תאריך: 17/10/2019		P4	15 deg			חטייה	יזום ג
תאריך: 17/10/2019	שם: סורקיס	תאריך: 17/10/2019		P5	135 deg			אזימוט	יזום ד
תאריך: 17/10/2019	שם: סורקיס	תאריך: 17/10/2019			79 kWp			הספק כולל	הספק כולל
							60 kW		

# Sorkis- Layout Desgin



יש לבצע כל עבודה לפי הנחיות ממזנה הבטיחות

מיקום לוחות חשמל יוכל להשתנות בהתאם לתוואי חיבור ללוח מוזן

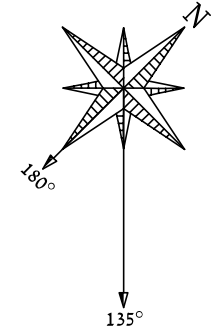

תעלת רשת עם כיסוי 100\*100

בהם סורקיס כפר סבא - חלוקה לסטרינגים/ממירים					
131.67%	AC/DC Ratio	60	הספק כללי AC(KW) :	395	הספק פאנל בודד (W)
		79	הספק כללי DC(KW) :	200	מ"ס פאנלים כללי :
131.67%	AC/DC	הספק AC	הספק DC	פאנלים בסטרינג	מ"ס סטרינג
131.67%	60	79	20	10	SMA-60
131.67%	60	79			

תאריך	שם תכנית	גרסה	פרטי ממירים		כמות	פרטים	פרטי פנלים
			נתונים	נתונים			
	Sorkis-E-D-004	P1	JA SOLAR	SMA	1	פרטים	פרטי פנלים
		P2	395w	SMA-60	1	פרטים	נתונים
		P3	198			כמות	
		P4	15 deg			הספק	זווית
		P5	135 deg			אזימוט	זווית
			79 kWp			הספק כולל	הספק כולל

תאריך	שם תכנית	גרסה	תאריך	שם תכנית	גרסה
17/10/2019	Sorkis-E-D-004	P1			

תאריך	שם תכנית	גרסה	תאריך	שם תכנית	גרסה

