

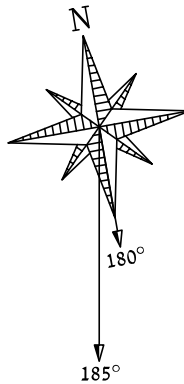


KKKK- Layout Design

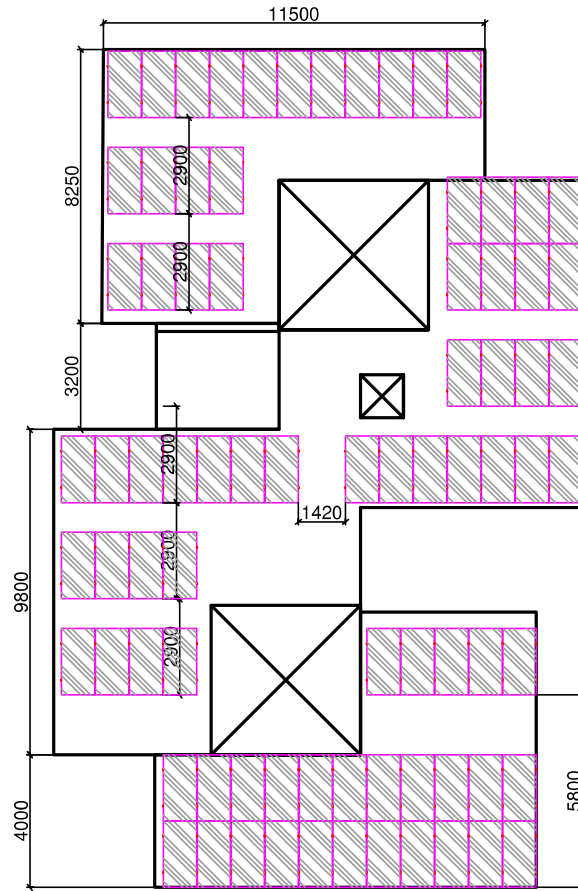


יש לבצע כל עבודה לפי הנחיות ממזנה הבטיחות

מיקום לוחות חשמל יוכל להשתנות בהתאם לתוואי חיבור ללוח מוזן.

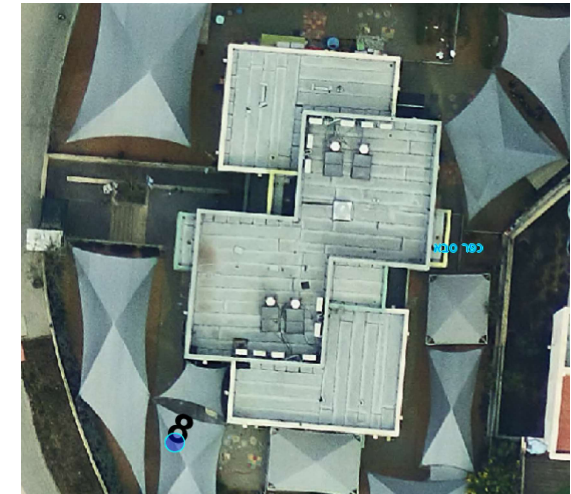

| אשכול גנים קימל קינמון קוקוס וקאו - חלוקה לטרנזיטורים/ממירים | | | | | |
|--|-------------|------|---------------------|---------------|--------------------|
| 129.60% | AC/DC Ratio | 25 | הספק כללי AC (KW) : | 405 | הספק פאנל בודד (W) |
| | | 32.4 | הספק כללי DC (KW) : | 80 | מ"ס פאנלים כללי : |
| | AC/DC | AC | הספק DC | סוג ממיר (kW) | מפנה |
| | | | הספק DC | מ"ס סטרונג | פאנלים בסטרונג |
| | | | כמות אופטימיזרים | 1 | 28 |
| | | | 11.34 | 14 | SE-25-1A |
| | | | 10.53 | 14 | SE-25-1B |
| | | | 10.53 | 14 | SE-25-1C |
| 129.60% | 25 | | 32.4 | 42 | סליכ כמות פנלים : |

| תאור | שם תכנית | תאריך | השינוי | גרסה | פרטי ממירים | | | פרטים | |
|--|--------------|------------|---------|------|-------------|------|--------|-----------|--------|
| | | | | | פרטים | כמות | נתונים | | |
|  תכנית הצבת פאנלים אשכול גנים 1 מתוך 1 דף P0 A3 | KKKK-E-D-001 | 10/05/2020 | אריק בר | P1 | TRINA | 1 | SE | פרטים | |
| | | | | P2 | 405w | 1 | SE-25 | יזום א | |
| | | | | P3 | 80 | | | | יזום ב |
| | | | | P4 | 14 deg | | | | יזום ג |
| | | | | P5 | 185 deg | | | | יזום ד |
| | | | | | 32.4 kWp | | 25 kW | הספק כולל | |