
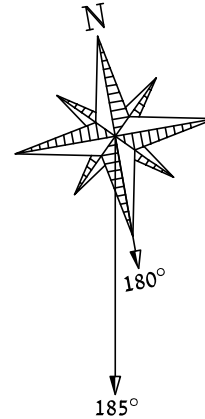


ABMM- Layout Design

מיקום לוחות השמל יוכל להשתנות בהתאם לתוואי חיבור ללוח מוזן

יש לבצע כל עבודה לפי הנחיות ממונה הבטיחות

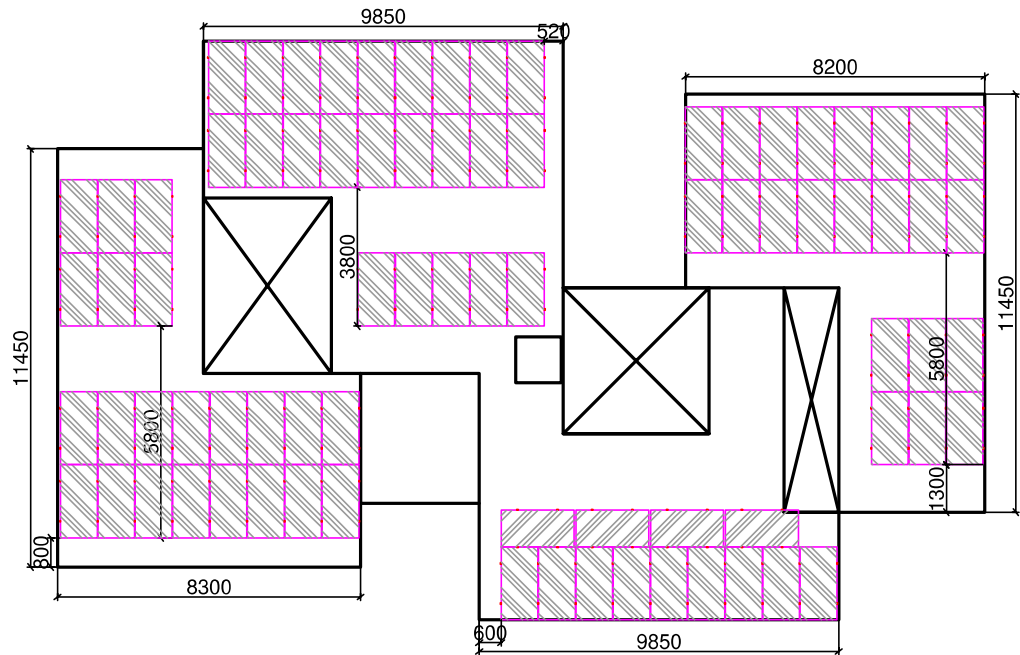

אשכול גנים אננס בונה מלון ומגו - חלוקה לסטרינגים/ממירים						
129.60%	AC/DC Ratio	25	הספק כללי AC (KW) :		405	הספק פאנל בודד (W)
		32.4	הספק כללי DC (KW) :		80	מ"ס פאנלים כללי :
	AC/DC	AC הספק	DC הספק	פאנלים בסטרינג	מ"ס סטרינג	סוג ממיר (kW)
		25	11.34	14	28	1
			10.53	14	26	1
			10.53	14	26	1
						SE-25-1A
						SE-25-1B
						SE-25-1C
129.60%	25	32.4	42			סה"כ כמות פנלים

תאור	שם תכנית	תאריך	השינוי	גרסה	פרטי ממירים		פרטים
					כמות	פרטים	
תאריך: 10/05/2020	שם תכנית: תכנית הצבת פאנלים	שם תכנית: ABMM-E-D-001	שם תכנית: תכנית	P1	כמות: 1	פרטים: SE	פרטים: TRINA
תאריך: 10/05/2020	שם תכנית: תכנית	שם תכנית: תכנית	שם תכנית: תכנית	P2	כמות: 1	פרטים: SE-25	פרטים: 405w
תאריך: 10/05/2020	שם תכנית: תכנית	שם תכנית: תכנית	שם תכנית: תכנית	P3	כמות: 1	פרטים: SE-25	פרטים: 80
תאריך: 10/05/2020	שם תכנית: תכנית	שם תכנית: תכנית	שם תכנית: תכנית	P4	כמות: 1	פרטים: SE-25	פרטים: 14 deg
תאריך: 10/05/2020	שם תכנית: תכנית	שם תכנית: תכנית	שם תכנית: תכנית	P5	כמות: 1	פרטים: SE-25	פרטים: 185 deg
תאריך: 10/05/2020	שם תכנית: תכנית	שם תכנית: תכנית	שם תכנית: תכנית		כמות: 1	פרטים: SE-25	פרטים: 32.4 kWp
תאריך: 10/05/2020	שם תכנית: תכנית	שם תכנית: תכנית	שם תכנית: תכנית		כמות: 1	פרטים: SE-25	פרטים: 25 kW

